


Zabudowa zasuwy odcinającej

1:20

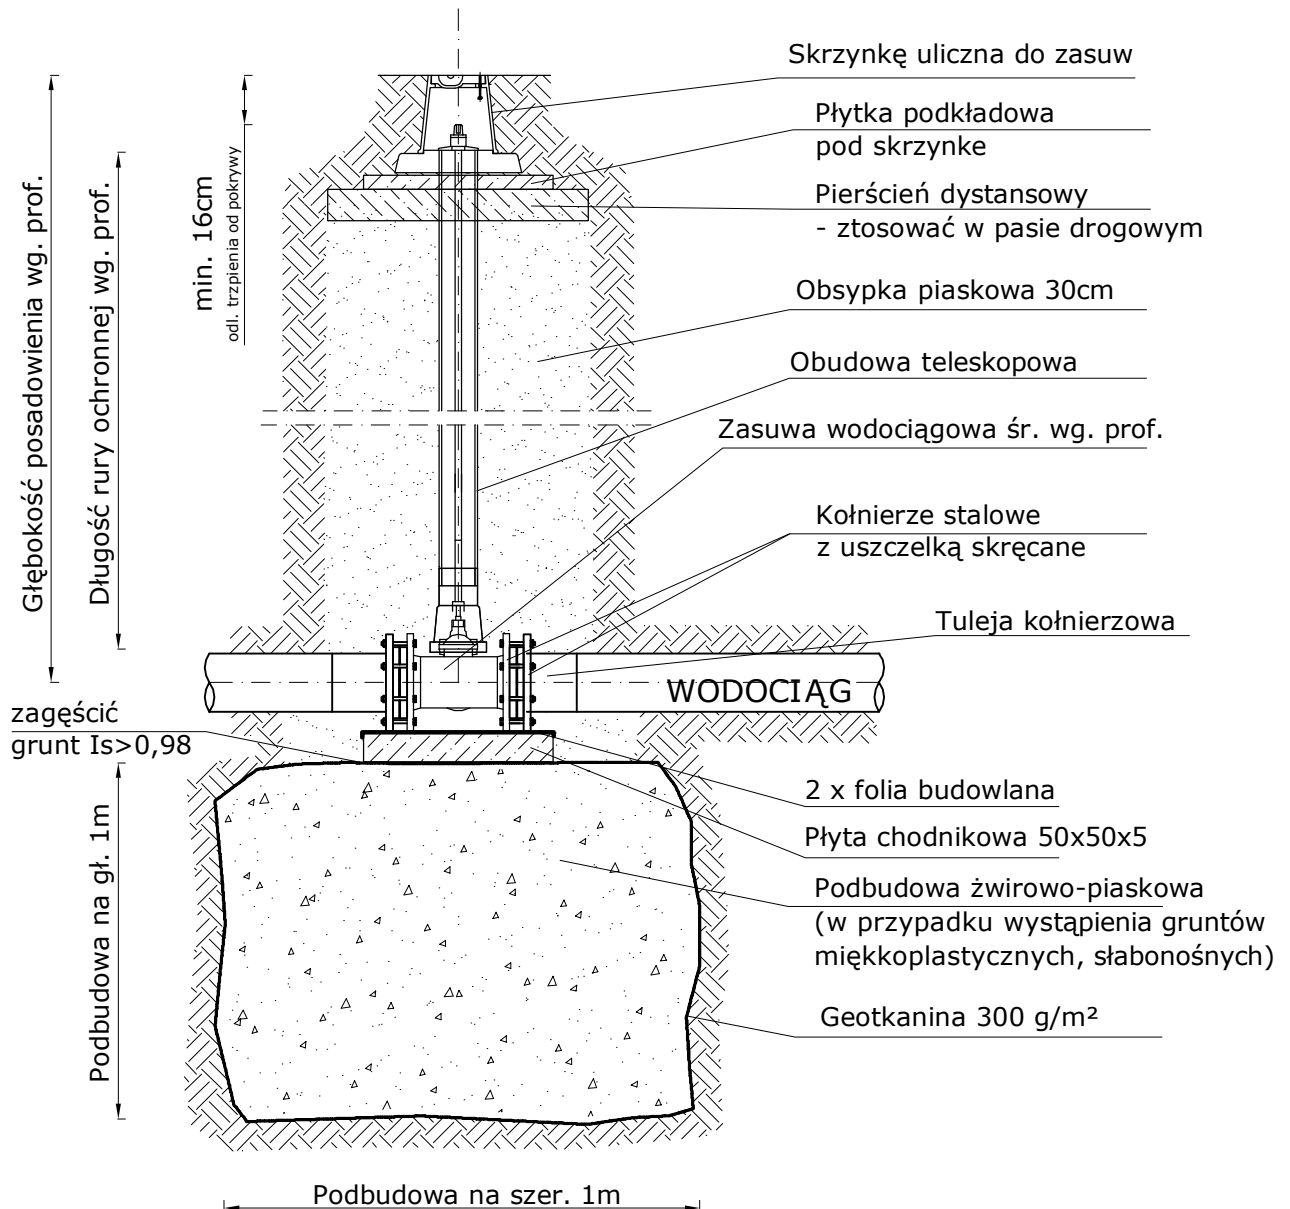

UWAGA

- Podbudowę żwirowo-piaskową pod zasuwe należy wykonać w przypadku:
- wystąpienia gruntów miękkoplastycznych, słabonośnych

<b style="color: green; font-size: 1.2em;">"ŚRODOWISKO" BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH	43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SPORTOWCÓW 11, TEL/FAX: (033) 821-82-12 WWW.SRODOWISKO.COM.PL MAIL: SRODOWISKO@WP.PL	
Inwestor: WADOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI UL. MŁYŃSKA 110, 34-100 WADOWICE		
Zadanie: "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGISTRALNEJ W KŁECZY DOLNEJ (REJON DROGI NA PRZYSIÓŁEK PNIAKI – TORY KOLEJOWE W KŁECZY DOLNEJ) – I ETAP CZĘŚĆ 2"		Nr rys: <b style="font-size: 1.5em;">5.2
Temat: "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGISTRALNEJ W KŁECZY DOLNEJ (REJON DROGI NA PRZYSIÓŁEK PNIAKI – TORY KOLEJOWE W KŁECZY DOLNEJ) – I ETAP CZĘŚĆ 2, GMINA WADOWICE, POWIAT WADOWICKI, WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE "		Skala: <b style="font-size: 1.5em;">1 : 20
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		Data: 12.2016
Rysunek: ZABUDOWA ZASUWY - RYSUNEK TYPOWY		<b style="font-size: 1.5em;">PW
Projektował: mgr inż. Teresa Szendol nr upr.bud.BB60/77 <small>specjalność: instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci</small>		Opracował: mgr inż. Jarosław Zapaniuk